



# 琼海市建筑设计院

QIONGHAI ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE

建筑工程乙级设计证书号 A246001406

建设单位：海南华琨置业有限公司

工程名称：琼海市电力城小区排污、道路、消防改造项目

图 别：施工图

日 期：2024. 10

## 图 纸 目 录

| 序号 | 图 纸 名 称                  | 图 号   | 规格 |
|----|--------------------------|-------|----|
| 1  | 建筑部分                     |       |    |
| 2  | 建筑设计总说明（一）               | SM-01 | A2 |
| 3  | 建筑设计总说明（二）               | SM-02 | A2 |
| 4  | 建筑设计总说明（三）               | SM-03 | A2 |
| 5  | 建筑设计总说明（四）               | SM-04 | A2 |
| 6  | 拆除总平面图                   | JS-01 | A2 |
| 7  | 新建铺装总平面图                 | JS-02 | A2 |
| 8  | 拆除总平面图                   | JS-03 | A2 |
| 9  |                          |       |    |
| 10 |                          |       |    |
| 11 | 给排水部分                    |       |    |
| 12 | 雨水管竖向系统图 消防给排水管道工程维修工程量表 | SS-01 | A2 |
| 13 | 排烟管竖向系统图                 | SS-02 | A2 |
| 14 | 单体建筑屋面雨水排水、一层厨房排水管道平面图   | SS-03 | A2 |
| 15 |                          |       |    |
| 16 |                          |       |    |
| 17 |                          |       |    |
| 18 |                          |       |    |
| 19 |                          |       |    |
| 20 |                          |       |    |
| 21 |                          |       |    |
| 22 |                          |       |    |
| 23 |                          |       |    |
| 24 |                          |       |    |
| 25 |                          |       |    |
| 26 |                          |       |    |
| 27 |                          |       |    |
| 28 |                          |       |    |
| 29 |                          |       |    |
| 30 |                          |       |    |
| 31 |                          |       |    |
| 32 |                          |       |    |
| 33 |                          |       |    |
| 34 |                          |       |    |
| 35 |                          |       |    |
| 36 |                          |       |    |
| 37 |                          |       |    |
| 38 |                          |       |    |
| 39 |                          |       |    |
| 40 |                          |       |    |
| 41 |                          |       |    |
| 42 |                          |       |    |

海南省工程勘察设计文件专用章

琼海市建筑设计院

证书编号: A246001406







建筑行业(建筑工程)专业乙级

有效期至2024年12月31日

海南省住房和城乡建设厅监制


## 建筑设计总说明 (一)

|    |                                           |
|----|-------------------------------------------|
| 一、 | 工程概况：                                     |
| 1. | 工程名称：琼海市电力城小区排污、道路、消防改造项目                 |
| 2. | 建设单位：海南华琨置业有限公司                           |
| 3. | 建设地点：本工程位于琼海市嘉积镇电力城                       |
| 二、 | 设计依据：                                     |
| 1. | 国家及地方颁发的有关工程建设的各类规范、规定与标准                 |
| 2. | 规划主管部门对本项目方案设计的批复文件                       |
| 3. | 甲方认可的设计方案及初步设计文件                          |
| 4. | 建设单位提供的总平面图                               |
| 三、 | 设计深度：                                     |
|    | 施工图设计                                     |
| 四、 | 本次设计改造内容及范围：                              |
| 1. | 拆除部分                                      |
|    | 1) 拆除“8”字形混凝土嵌草砖地面；                       |
|    | 2) 拆除方形混凝土嵌草砖地面；                          |
|    | 3) 拆除混凝土路面；                               |
|    | 4) 拆除部分钢筋混凝土预制盖板排污检查井；                    |
|    | 5) 拆除部分排污检查井预制盖板；                         |
|    | 6) 拆除原有排水暗沟预制盖板，清理沟内淤泥及垃圾；清理后恢复原状；        |
|    | 7) 原有化粪池清理粪渣；                             |
|    | 8) 拆除部分雨水UPVC排水管及UPVC排烟管，具体详见水图；          |
| 2. | 新建部分                                      |
|    | 1) 新建“8”字形混凝土嵌草砖地面，具体详见大样图；               |
|    | 2) 新建方形混凝土嵌草砖地面；具体详见大样图；                  |
|    | 3) 新建混凝土路面，具体详见大样图；                       |
|    | 4) 新建铸铁盖板排污检查井，具体详见大样图；                   |
|    | 5) 新建部分排污检查井铸铁盖板；                         |
|    | 6) 新建部分雨水UPVC排水管及UPVC排烟管，具体详见水图；          |
|    | 7) 新建部分更换消防给水管道、阀门、消防箱、消防箱门，具体详见水图；       |
| 五、 | 尺寸单位及设计标高：                                |
| 1. | 本工程该设计取以拟建建筑标高为相对标高，不确定标高处由设计单位和施工单位现场确定。 |
| 2. | 本工程标高以米(m)为单位，其它尺寸以毫米(mm)为单位。             |


|                                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                       |         |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|
| 会 签 栏                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                       |         |  |  |
| 建筑                                                                                                                                                             |                                                     | 结构                                                                                    |         |  |  |
| 给排水                                                                                                                                                            |                                                     | 暖通                                                                                    |         |  |  |
| 强电                                                                                                                                                             |                                                     | 弱电                                                                                    |         |  |  |
| 海南省工程勘察设计文件专用章                                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                       |         |  |  |
| 琼海市建筑设计院<br>设计出图专用章<br>号:A246001406                                                                                                                            |                                                     |                                                                                       |         |  |  |
| 行业(建筑工程)专业乙级<br>有效期至2024年12月31日<br>海南省住房和城乡建设厅监制                                                                                                               |                                                     |                                                                                       |         |  |  |
| 执业专用章                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                       |         |  |  |
| 备注                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                       |         |  |  |
|  琼海市建筑设计院<br>资质证书编号：A246001406<br>地 址：琼海市嘉积镇银海路85号祥和时代写字楼6楼<br>(琼海市地税局正对面) |                                                     |                                                                                       |         |  |  |
| 建设单位                                                                                                                                                           | 海南华琨置业有限公司                                          |                                                                                       |         |  |  |
| 项目名称                                                                                                                                                           | 琼海市电力城小区排污、道路、消防改造项目                                |                                                                                       |         |  |  |
| 子项名称                                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                       |         |  |  |
| 项目编号                                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                       |         |  |  |
| 项目负责人                                                                                                                                                          | 王春晖                                                 |  |         |  |  |
| 专业负责人                                                                                                                                                          | 王春晖                                                 |  |         |  |  |
| 审 定                                                                                                                                                            | 王春晖                                                 |  |         |  |  |
| 审 核                                                                                                                                                            | 姚传气                                                 |  |         |  |  |
| 校 对                                                                                                                                                            | 刘雪燕                                                 |  |         |  |  |
| 设 计                                                                                                                                                            | 崔邦明                                                 |  |         |  |  |
| 图 名                                                                                                                                                            | 建筑设计总说明（一）                                          |                                                                                       |         |  |  |
| 图 号                                                                                                                                                            | SM-01                                               | 出图比例                                                                                  | 1:100   |  |  |
| 设计阶段                                                                                                                                                           | 施工图                                                 | 出图日期                                                                                  | 2024.10 |  |  |
| 声明                                                                                                                                                             | 本图未加密封无效，本作品权益属琼海市建筑设计院，未经书面许可，不得修改、复制、提供或泄漏给任何第三方。 |                                                                                       |         |  |  |

建筑设计总说明（二）


九、新建部分：

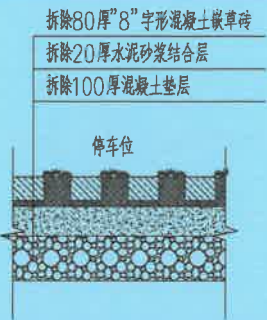


① 拆除“8”字形混凝土嵌草砖大样图 1:20  
注：共约775.1m<sup>2</sup>




② 拆除方形混凝土嵌草砖大样图 1:20  
注：共约30.0m<sup>2</sup>




③ 拆除混凝土路面大样图 1:20  
注：共约180.6m<sup>2</sup>

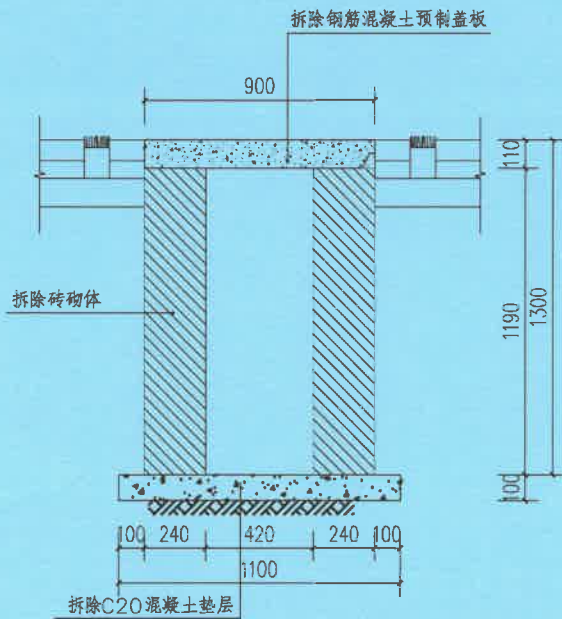

⑤ 拆除1号排污检查井大样图 1:20  
注：共20个；

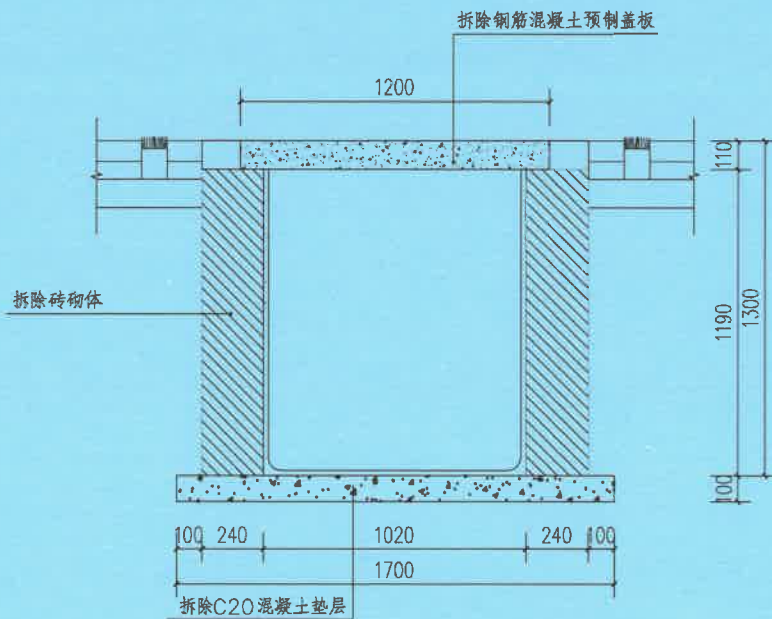

⑥ 拆除2号排污检查井大样图 1:20  
注：共2个；

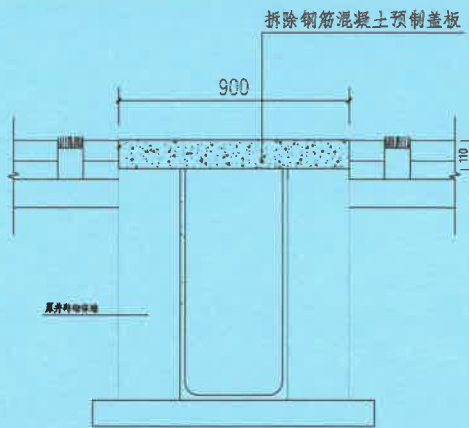

⑦ 拆除1号排污检查井井盖大样图 1:20  
注：共18个；

会 签 栏

|     |  |    |  |
|-----|--|----|--|
| 建筑  |  | 结构 |  |
| 给排水 |  | 暖通 |  |
| 强电  |  | 弱电 |  |

海南省工程勘察设计文件专用章  
琼海市建筑设计院  
设计出图专用章  
证书编号：A246001406  
建筑行业（建筑工程）专业乙级  
有效期至2024年12月31日  
海南省住房和城乡建设厅监制

执业专用章


备注

琼海市建筑设计院  
资质证书编号：A246001406  
地 址：琼海市嘉积镇银海路85号祥和时代写字楼6楼  
（琼海市地税局正对面）


|       |                                                       |      |         |
|-------|-------------------------------------------------------|------|---------|
| 建设单位  | 海南华琨置业有限公司                                            |      |         |
| 项目名称  | 琼海市电力城小区排污、道路、消防改造项目                                  |      |         |
| 子项名称  |                                                       |      |         |
| 项目编号  |                                                       |      |         |
| 项目负责人 | 王春晖                                                   | 王春晖  |         |
| 专业负责人 | 王春晖                                                   | 王春晖  |         |
| 审 定   | 王春晖                                                   | 王春晖  |         |
| 审 核   | 姚传气                                                   | 姚传气  |         |
| 校 对   | 刘雪燕                                                   | 刘雪燕  |         |
| 设 计   | 崔邦明                                                   | 崔邦明  |         |
| 图 名   | 建筑设计总说明（二）                                            |      |         |
| 图 号   | SM-02                                                 | 出图比例 | 1:100   |
| 设计阶段  | 施工图                                                   | 出图日期 | 2024.10 |
| 声明    | 本图未加盖图章无效，本作品著作权属琼海市建筑设计院，未经书面许可，不得修改、复制、提供或泄露给任何第三方。 |      |         |

建筑设计总说明（三）


九、新建部分：

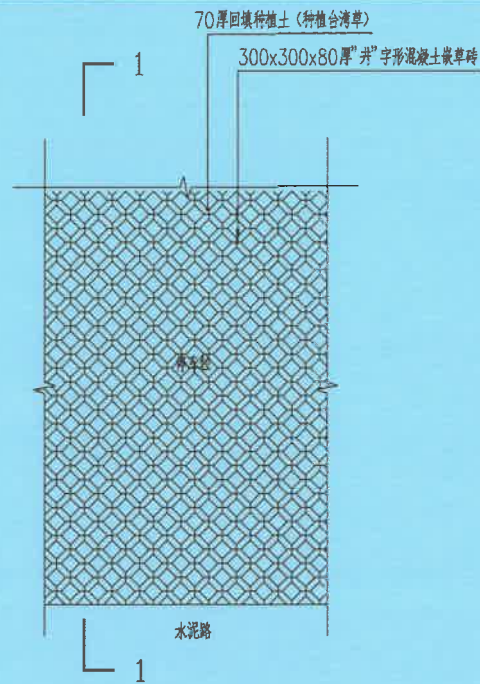


① 新建“8”字形混凝土嵌草砖、透水砖铺装地面平面图 1:20  
注：共构775.1m<sup>2</sup>

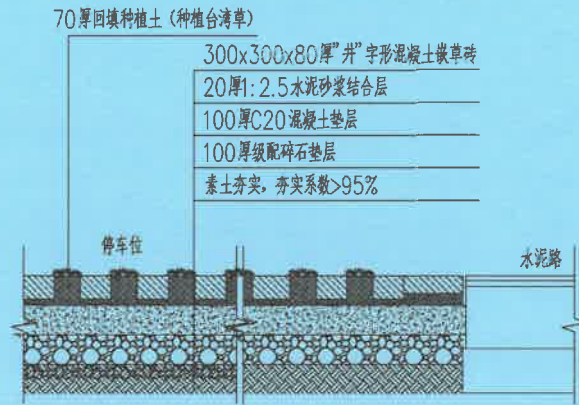


新建“8”字形混凝土嵌草砖结构做法图 1:20

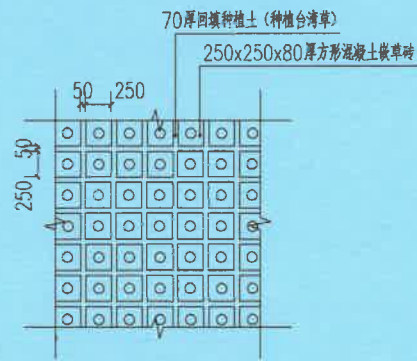

② 新建方形混凝土嵌草砖铺装地面平面图 1:20  
注：共构30.0m<sup>2</sup>

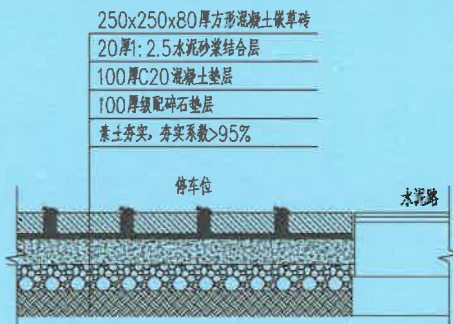

方形混凝土嵌草砖结构做法图 1:20

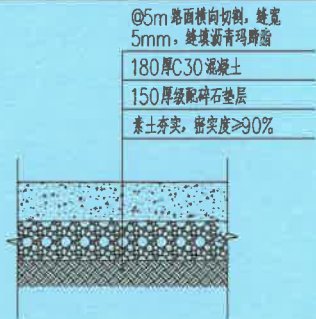

③ 新建混凝土路面做法大样图 1:20  
注：共构180.6m<sup>2</sup>

会 签 栏

|     |  |    |  |
|-----|--|----|--|
| 建筑  |  | 结构 |  |
| 给排水 |  | 暖通 |  |

海南省工程勘察设计文件专用章

琼海市建筑设计院

证书编号：A240001406

建筑行业（建筑工程）专业乙级

有效期至2024年12月31日

海南省住房和城乡建设厅监制

执业专用章

备注

琼海市建筑设计院

资质证书编号：A240001406

地址：琼海市嘉积镇银海路85号祥和时代写字楼6楼  
(琼海市地税局正对面)

建设单位 海南华现置业有限公司

项目名称 琼海市电力城小区排污、道路、消防改造项目

子项名称

项目编号

项目负责人 王春晖

专业负责人 王春晖

审 定 王春晖

审 核 姚传气

校 对 刘雪燕

设 计 崔邦明

图 名 建筑设计总说明（三）


图 号 SM-03 出图比例 1:100

设计阶段 施工图 出图日期 2024.10

声明 本图未加盖图章无效，本作品权益属琼海市建筑设计院。  
未经书面许可，不得修改、复制、提供或泄露给任何第三方。


建筑设计总说明（四）

九、新建部分：

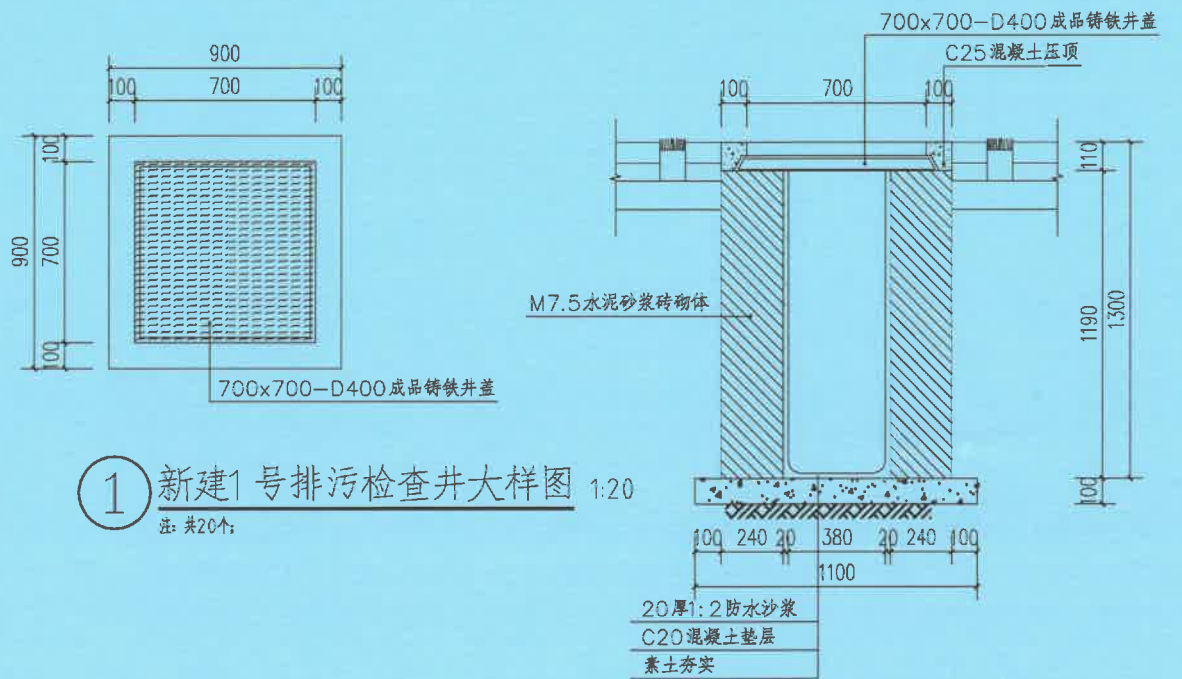


①新建1号排污检查井大样图 1:20  
注：共20个；

新建1号排污检查井结构做法图 1:20

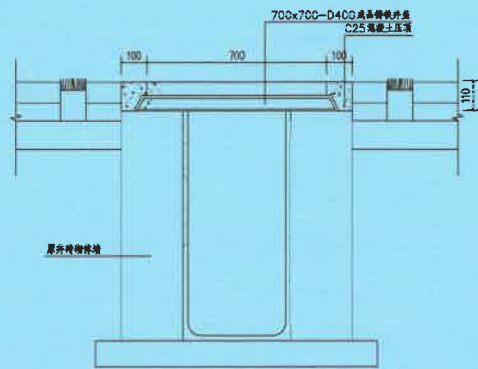

②新建1号排污检查井井盖结构做法图 1:20  
注：共18个；

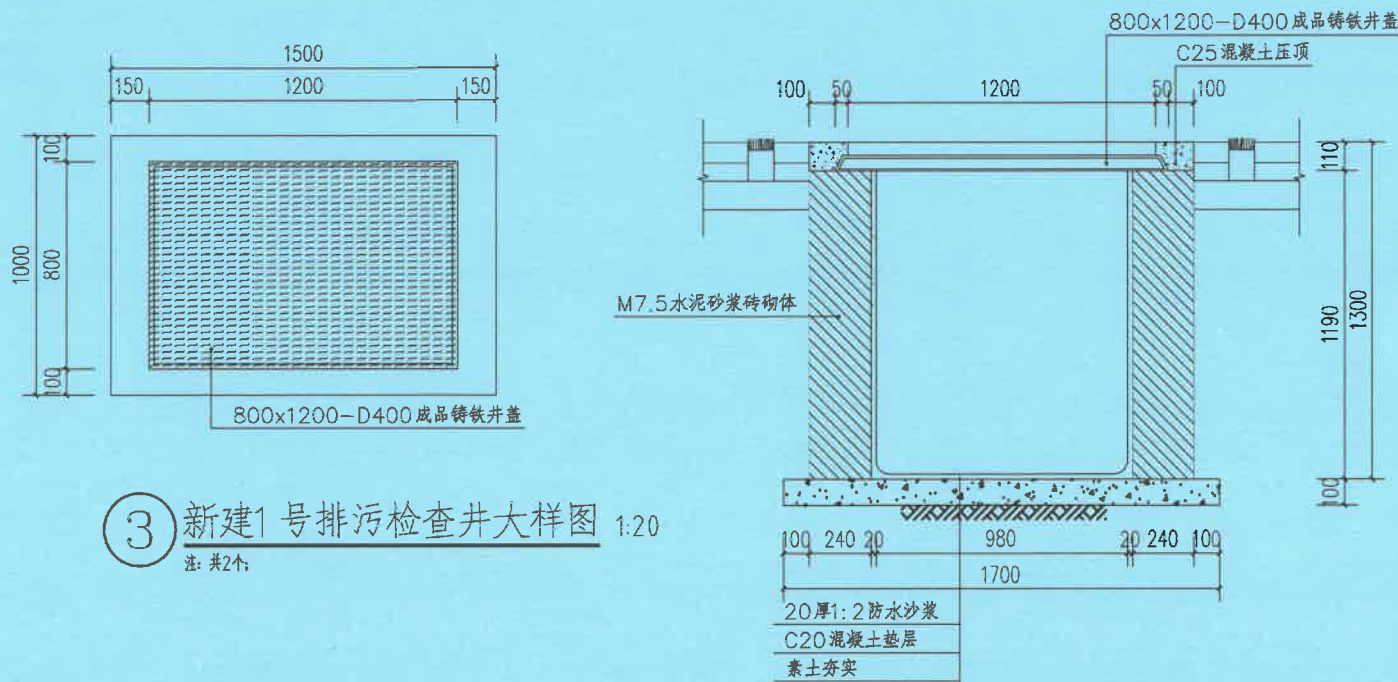

③新建1号排污检查井大样图 1:20  
注：共2个；

新建2号排污检查井结构做法图 1:20

会 签 栏

|     |  |    |  |
|-----|--|----|--|
| 建筑  |  | 结构 |  |
| 给排水 |  | 暖通 |  |
| 弱电  |  | 弱电 |  |

海南省工程勘察设计文件专用章  
琼海市建筑设计院  
设计、出图专用章  
证书编号：A246001406  
建筑行业（建筑工程）专业乙级  
有效期至2024年12月31日  
海南省住房和城乡建设厅监制

执业专用章

备注

琼海市建筑设计院  
资质证书编号：A246001406  
地址：琼海市嘉积镇银海路85号祥和时代写字楼6楼  
(琼海市地税局正对面)

建设单位 海南华琨置业有限公司

项目名称 琼海市电力城小区排污、道路、消防改造项目

子项名称

项目编号

项目负责人 王春晖 王春晖

专业负责人 王春晖 王春晖

审 定 王春晖 王春晖

审 核 姚传气 王春晖

校 对 刘雪燕 刘雪燕

设 计 崔邦明 崔邦明


图 名 建筑设计总说明（四）

图 号 SM-04 出图比例 1:100

设计阶段 施工图 出图日期 2024.10

声明 本图未加盖图章无效。本作品著作权归琼海市建筑设计院所有，未经许可，不得修改、复制、提供或传播给任何第三方。

北

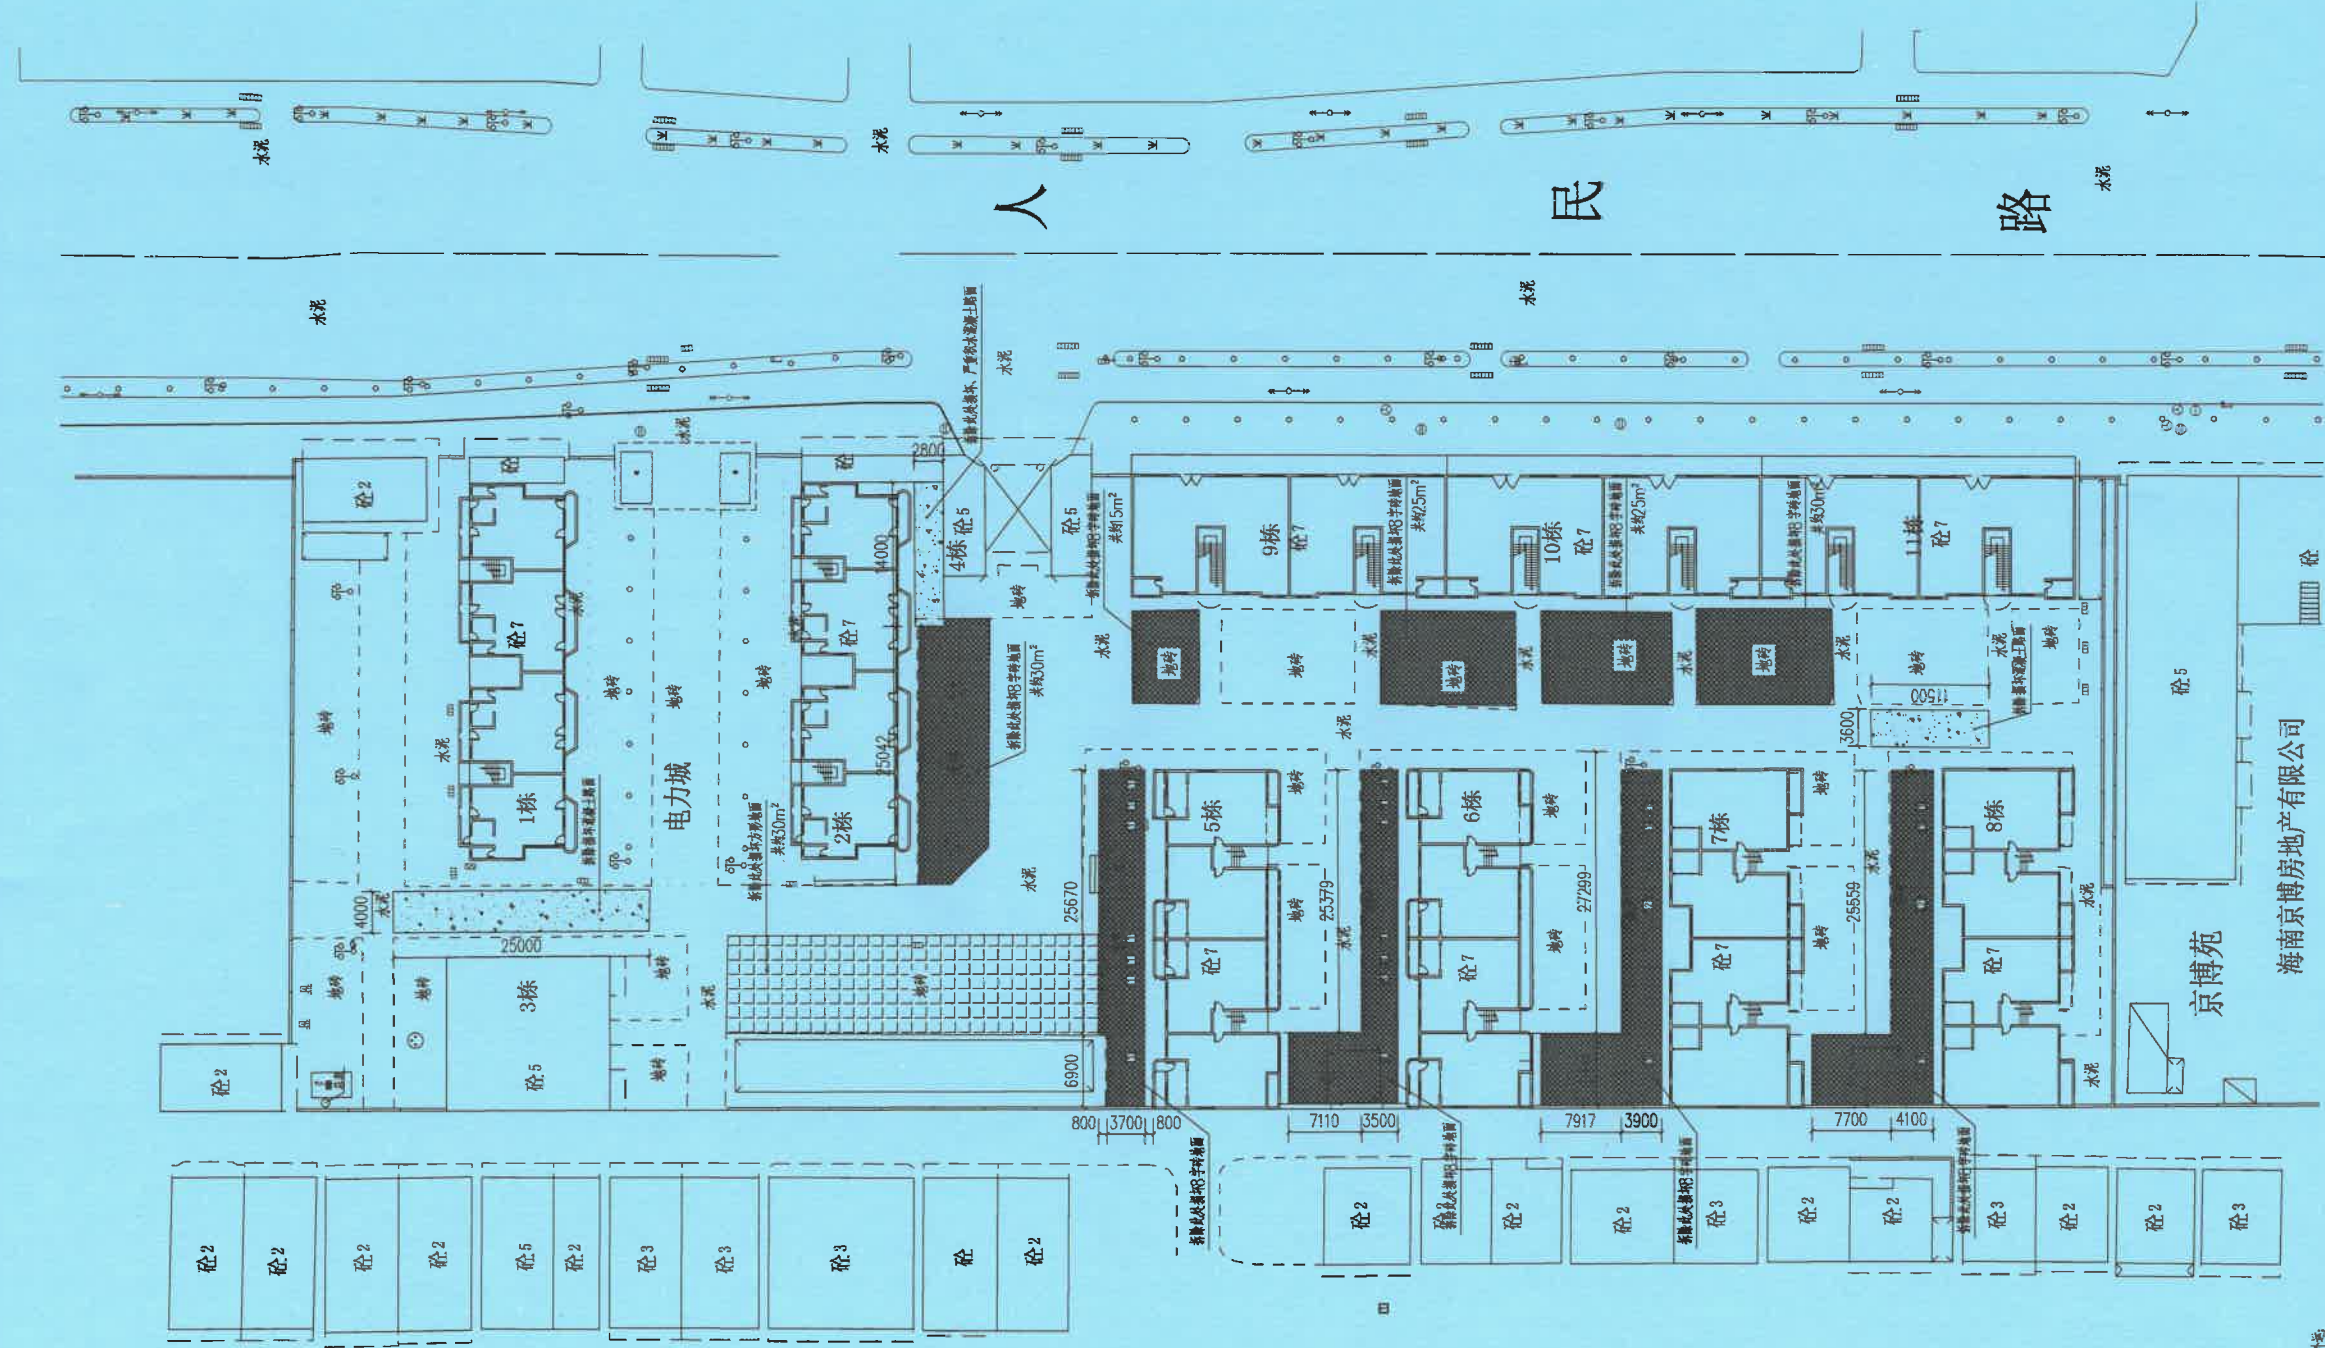

拆除总平面图 1:500

- 注:
1. 拆除范围包括房屋主体结构、附属设施及围墙等, 拆除后应平整场地, 拆除后应平整场地。
  2. 拆除范围包括房屋主体结构、附属设施及围墙等, 拆除后应平整场地, 拆除后应平整场地。
  3. 拆除范围包括房屋主体结构、附属设施及围墙等, 拆除后应平整场地, 拆除后应平整场地。

会 签 栏

建筑

结构

给排水

暖通

强电

弱电

海南省工程勘察设计文件专用章

琼海市建筑设计院

证书编号: A246001406

建筑行业(建筑工程)专业乙级

有效期至2024年12月31日

海南省住房和城乡建设厅监制

执业专用章

备注

琼海市建筑设计院

资质证书编号: A246001406

地址: 琼海市嘉积镇银海路85号祥和时代写字楼6楼  
(琼海市地税局正对面)

建设单位

海南华琨置业有限公司

项目名称

琼海市电力城小区排污、道路、消防改造项目

子项名称

项目编号

项目负责人

王春晖

王春晖

专业负责人

王春晖

王春晖

审 定

王春晖

王春晖

审 核

姚传气

姚传气

校 对

刘雪燕

刘雪燕

设 计

崔邦明

崔邦明

图 名

拆除总平面图

图 号

JS-01

出图比例

1:100

设计阶段

施工图


出图日期

2024.10

声明

本图未加盖图章无效, 本作品权益属琼海市建筑设计院。  
未经书面许可, 不得修改、复制、提供或泄露给任何第三方。

北

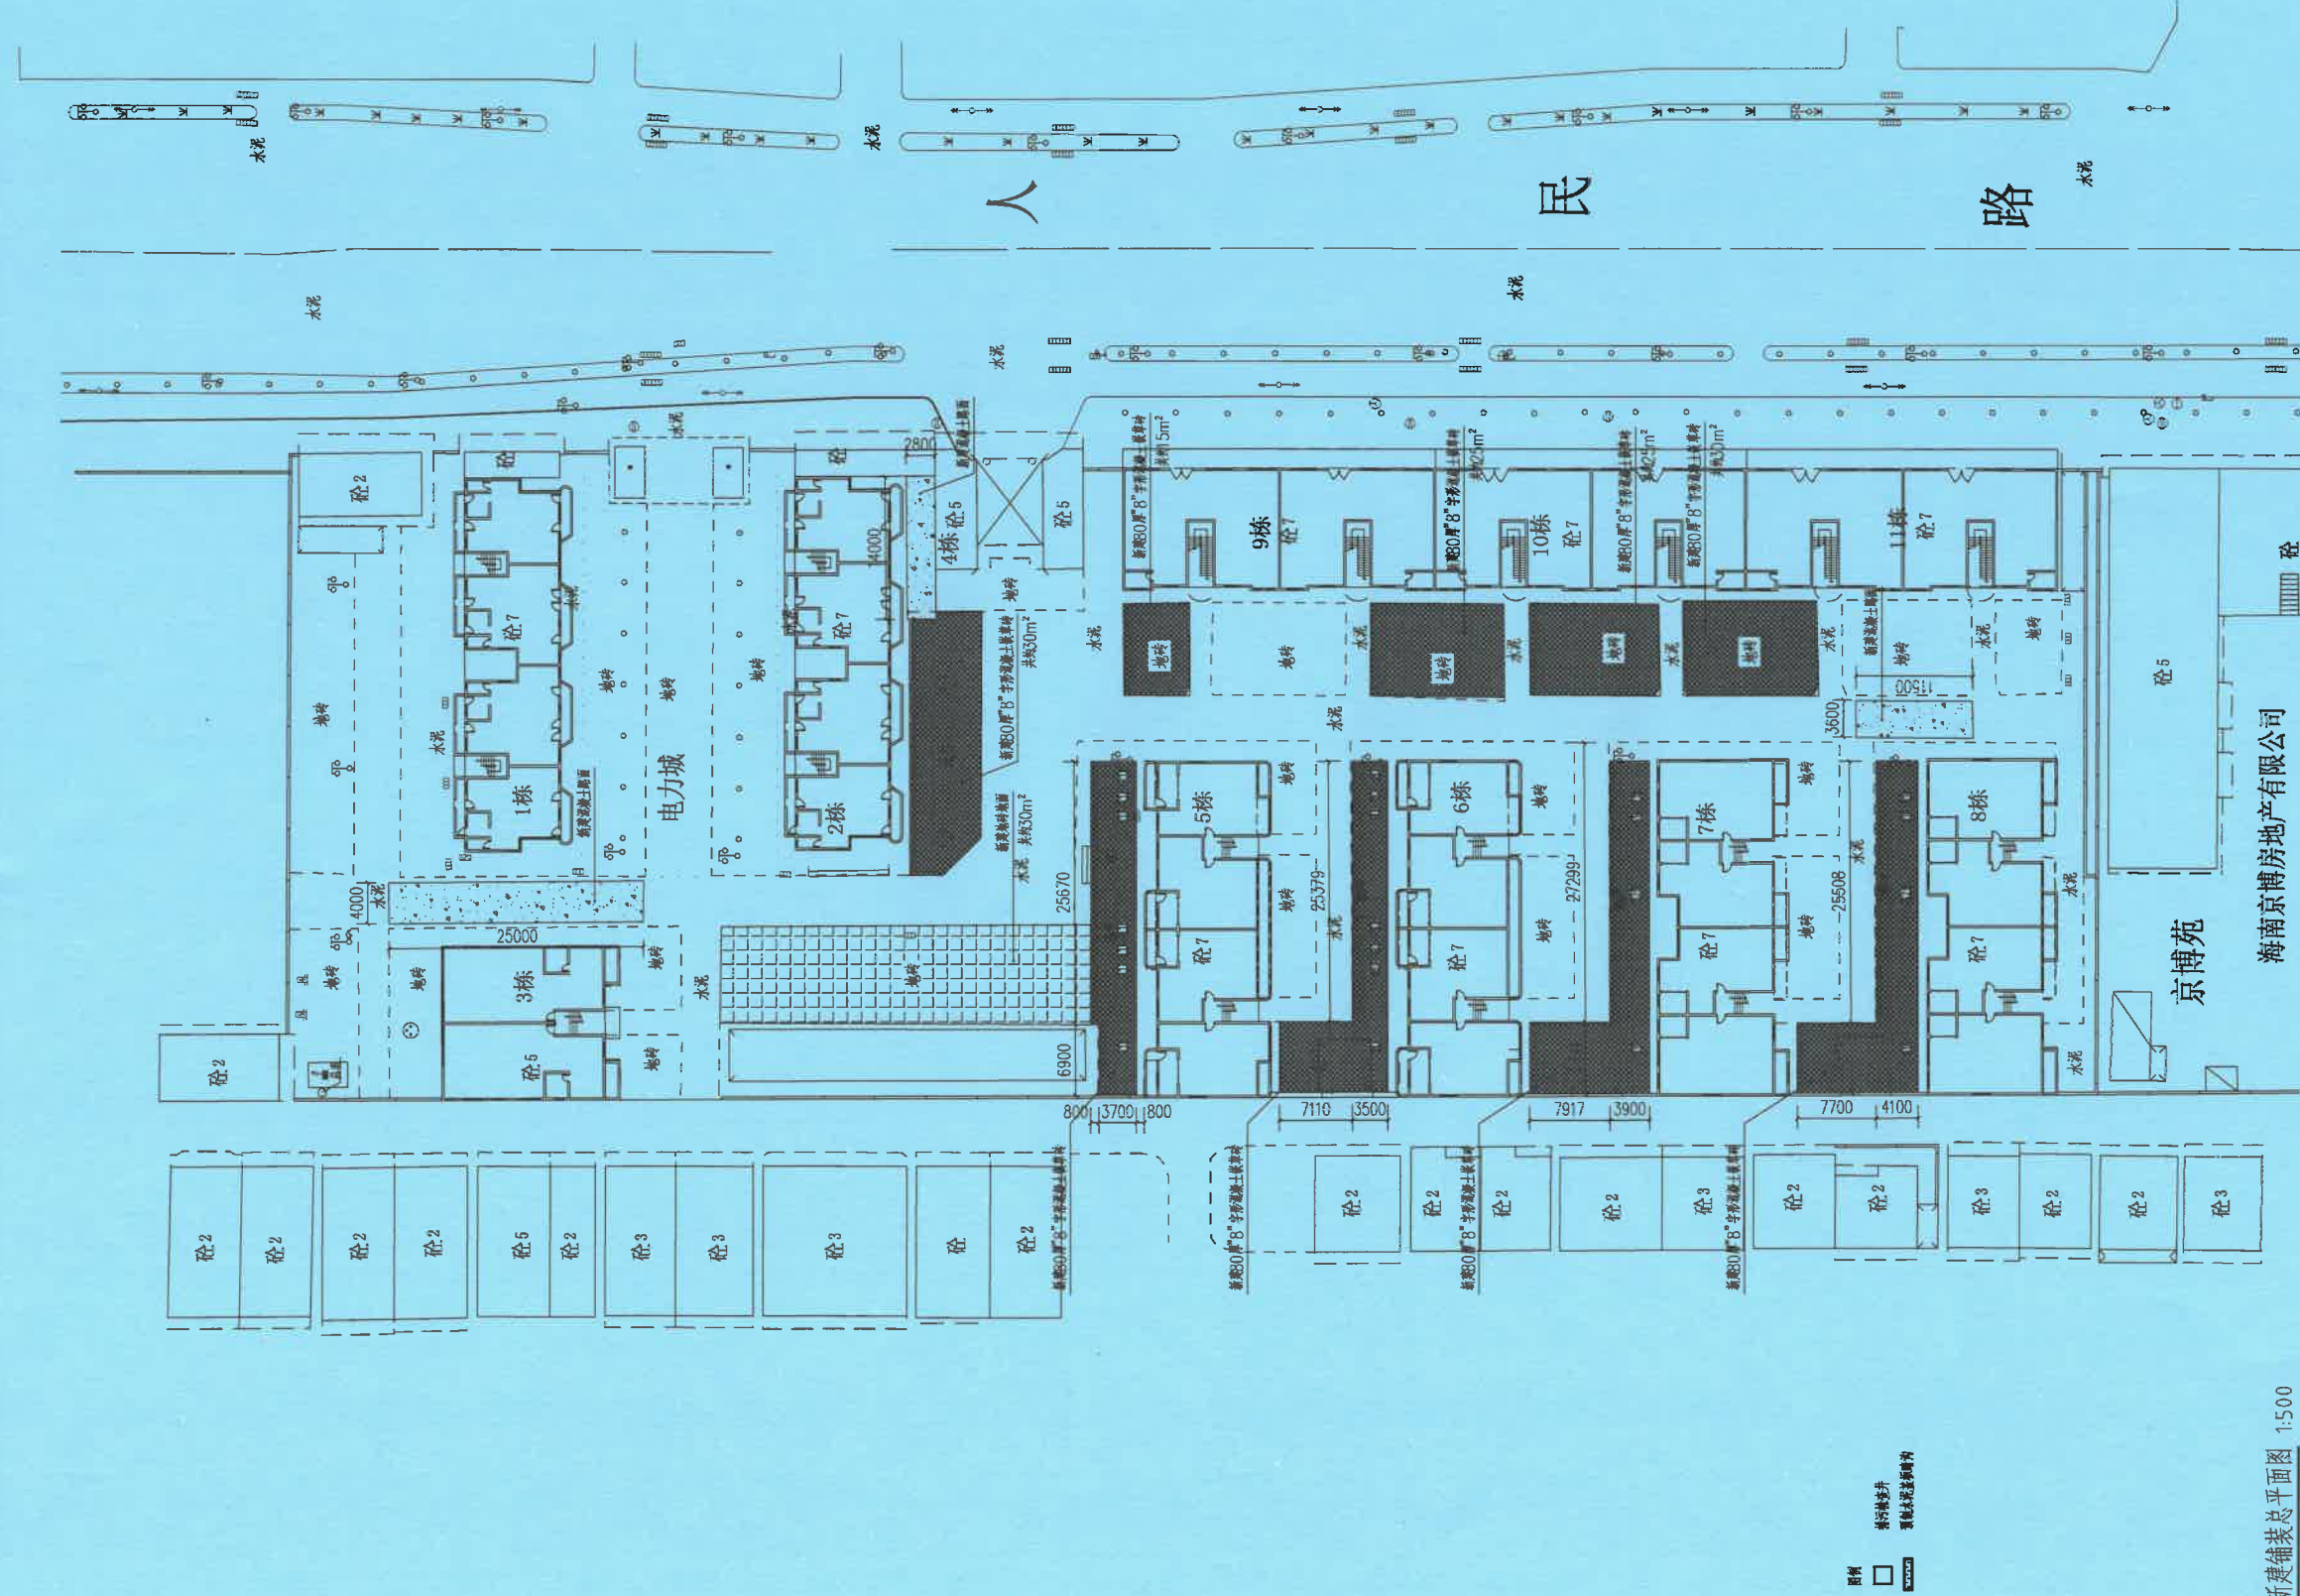

图例  
□ 绿化种植  
■ 硬化铺装

新建铺装总平面图 1:500

注：  
1、新建“8”字形混凝土路面，具体详见大样图；  
2、新建“8”字形混凝土路面，具体详见大样图；  
3、新建混凝土路面，具体详见大样图。

会 签 栏

|     |  |    |  |
|-----|--|----|--|
| 建筑  |  | 结构 |  |
| 给排水 |  | 暖通 |  |
| 弱电  |  | 弱电 |  |

海南省工程勘察设计文件专用章  
琼海市建筑设计院  
证书编号: A240001406  
设计、出图专用章  
建筑行业(建筑工程)专业乙级  
有效期至2024年12月31日  
海南省住房和城乡建设厅监制


执业专用章

备注

琼海市建筑设计院  
资质证书编号: A240001406  
地 址: 琼海市嘉积镇银海路85号祥和时代写字楼6楼  
(琼海市地税局正对面)

|       |                                                       |      |          |
|-------|-------------------------------------------------------|------|----------|
| 建设单位  | 海南华琨置业有限公司                                            |      |          |
| 项目名称  | 琼海市电力城小区排污、道路、消防改造项目                                  |      |          |
| 子项名称  |                                                       |      |          |
| 项目编号  |                                                       |      |          |
| 项目负责人 | 王春晖                                                   | 王春晖  |          |
| 专业负责人 | 王春晖                                                   | 王春晖  |          |
| 审 定   | 王春晖                                                   | 王春晖  |          |
| 审 核   | 姚传气                                                   | 王春晖  |          |
| 校 对   | 刘雪燕                                                   | 刘雪燕  |          |
| 设 计   | 崔邦明                                                   | 崔邦明  |          |
| 图 名   | 拆除总平面图                                                |      |          |
| 图 号   | JS-02                                                 | 出图比例 | 1:100    |
| 设计阶段  | 施工图                                                   | 出图日期 | 2024. 10 |
| 声明    | 本图未加盖图章无效。本作品著作权属琼海市建筑设计院，未经书面许可，不得修改、复制、提供或漏漏给任何第三方。 |      |          |

北

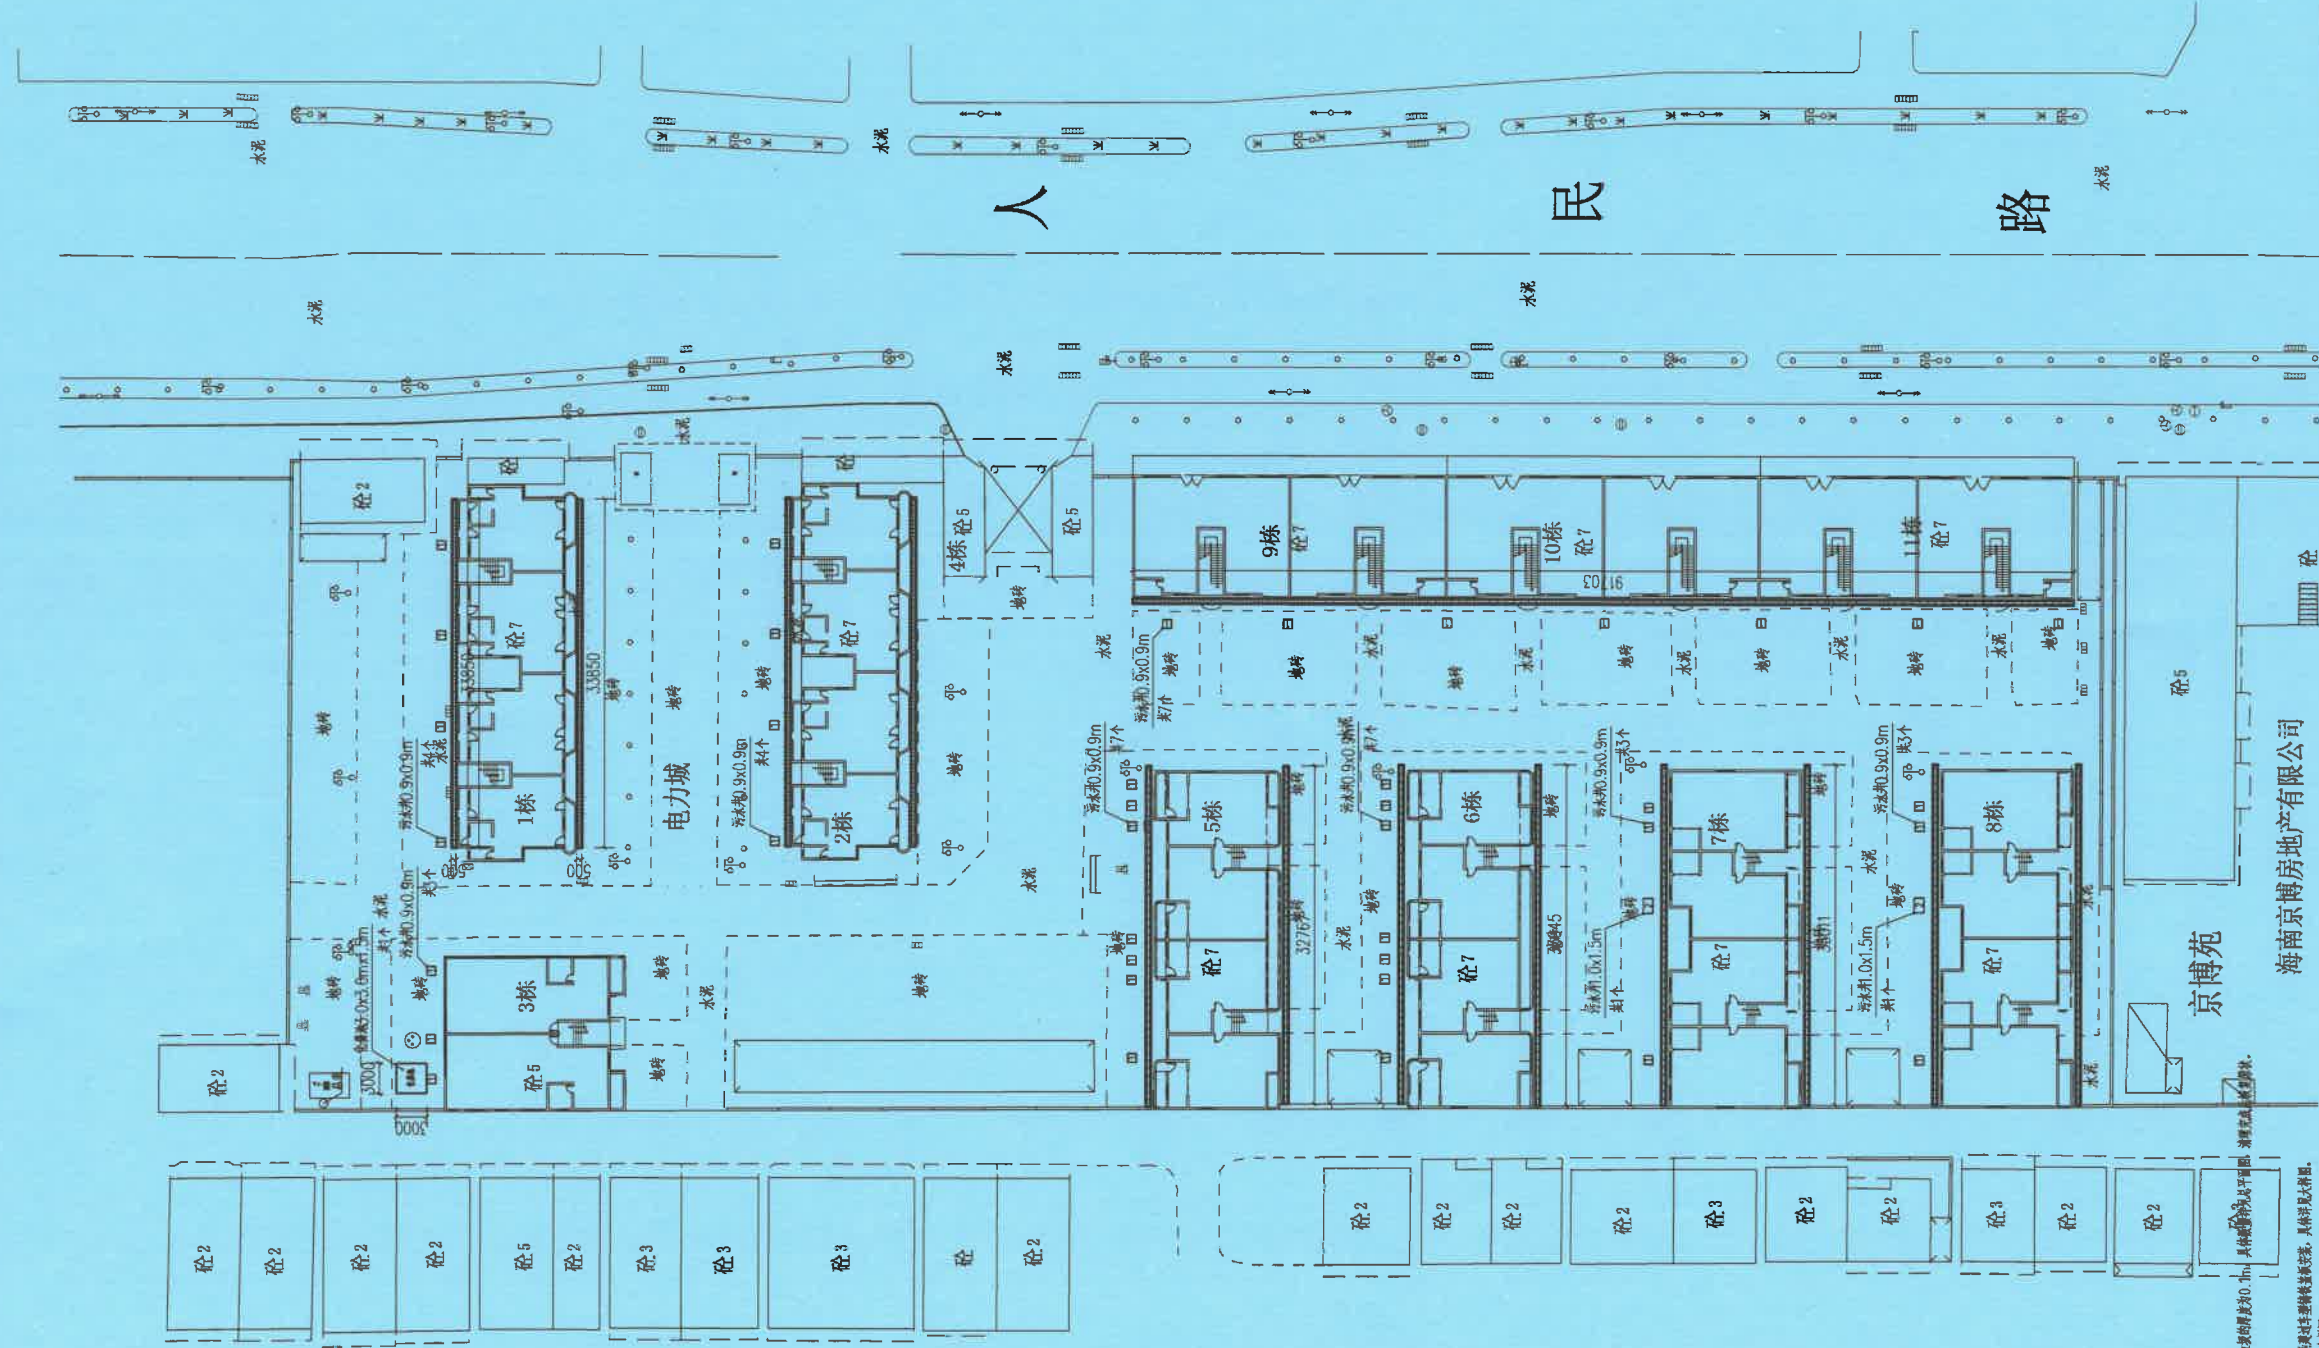

室外排水暗沟、排污井清理总平面图 1:500

注：1、清理雨水管时，应先将雨水管内的淤泥、杂物清理干净，再进行清理。2、清理污水管时，应先将污水管内的淤泥、杂物清理干净，再进行清理。3、清理雨水井时，应先将雨水井内的淤泥、杂物清理干净，再进行清理。4、清理污水井时，应先将污水井内的淤泥、杂物清理干净，再进行清理。5、清理雨水管时，应先将雨水管内的淤泥、杂物清理干净，再进行清理。

会签栏

建筑

结构

给排水

暖通

强电

弱电

海南省工程勘察设计文件专用章

琼海市建筑设计院

证书编号：A246001406

建筑行业(建筑工程)专业乙级

有效期至2024年12月31日

海南省住房和城乡建设厅监制

执业专用章

备注

琼海市建筑设计院

资质证书编号：A246001406

地址：琼海市嘉积镇银海路95号祥和时代写字楼6楼  
(琼海市地税局正对面)

建设单位 海南华现置业有限公司

项目名称 琼海市电力城小区排污、道路、消防改造项目

子项名称

项目编号

项目负责人 王春晖

专业负责人 王春晖

审定 王春晖

审核 姚传气

校对 刘雪燕


设计 崔邦明

图名 室外排水暗沟、排污井清理总平面图

图号 JS-03 出图比例 1:100

设计阶段 施工图 出图日期 2024.10

声明 本图未加盖图章无效，本作品权益属琼海市建筑设计院。未经书面许可，不得修改、复制、提供或泄露给任何第三方。

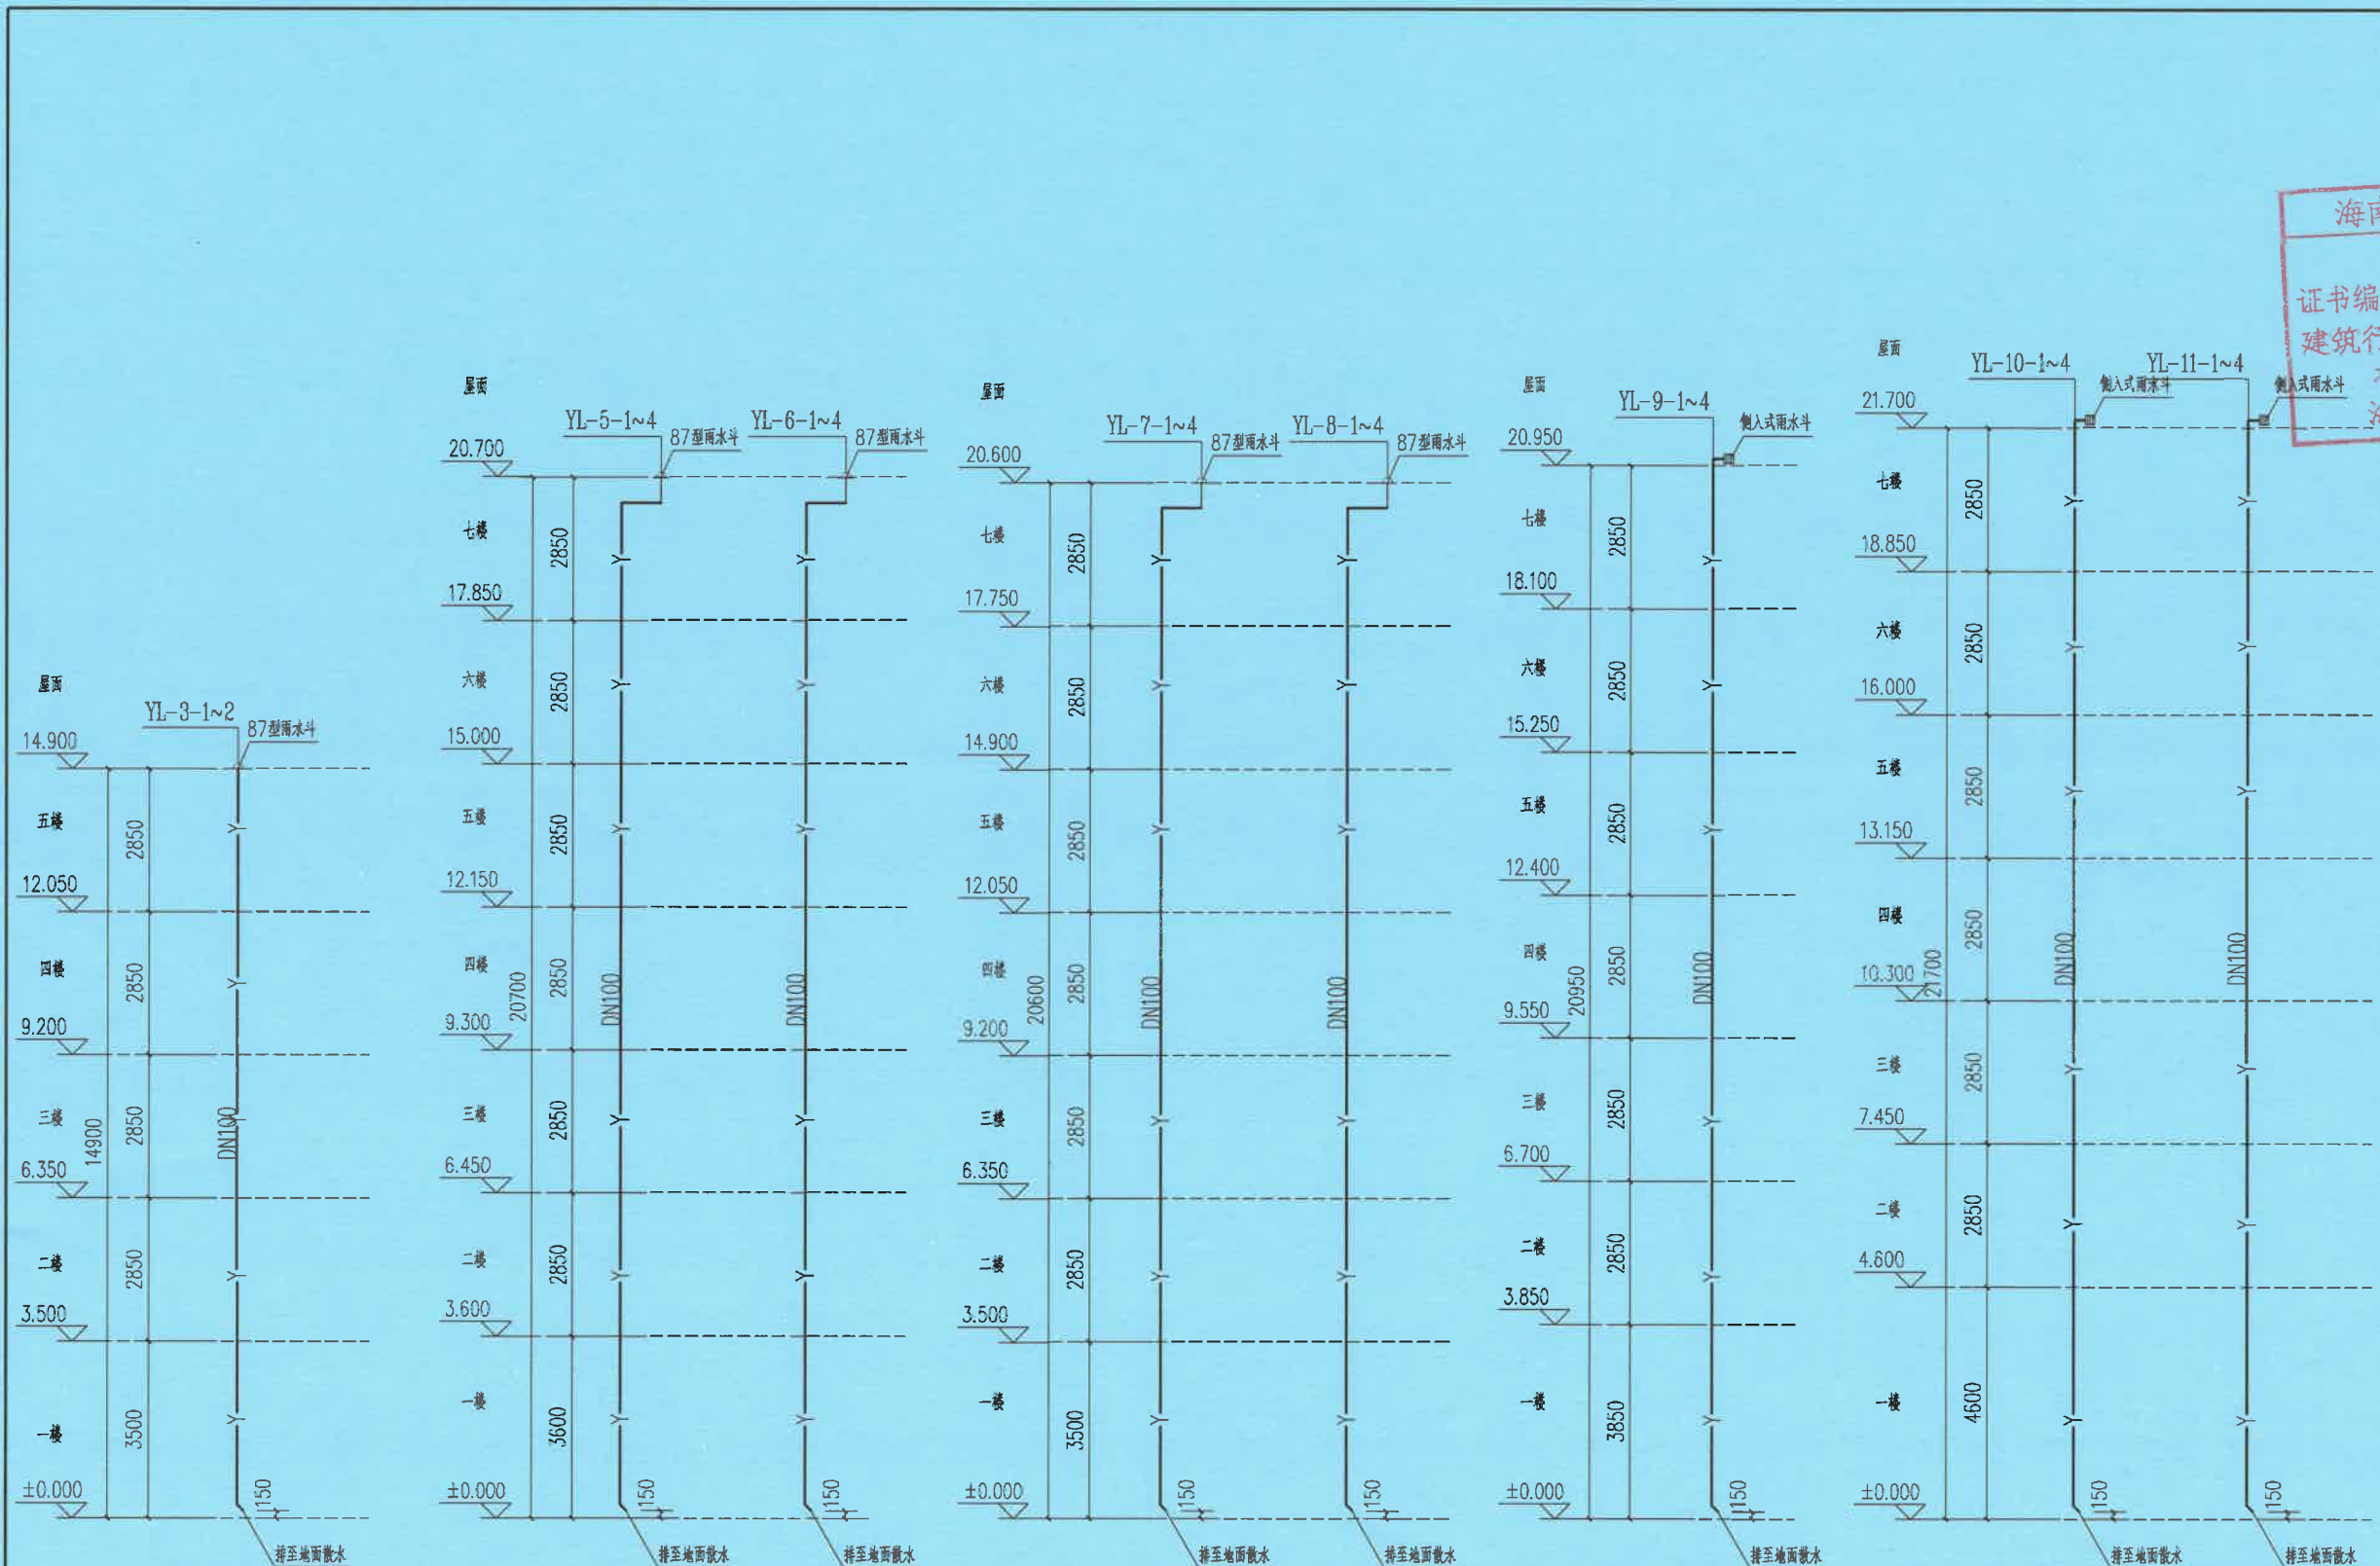

3#栋新建雨水管竖向系统图

注：拆除原有老化雨水UPVC排水管，新建安装UPVC排水管。

5~6#栋新建雨水管竖向系统图

7~8#栋新建雨水管竖向系统图

9#栋新建雨水管竖向系统图


注：屋面女儿墙与混凝土楼板处机械钻孔，孔洞 $\phi$ 150；  
管道安装完成后混凝土封堵，面层做防水处理。

10#、11#栋新建雨水管竖向系统图

注：屋面女儿墙与混凝土楼板处机械钻孔，孔洞 $\phi$ 150；  
管道安装完成后混凝土封堵，面层做防水处理。

说明：  
1、雨水排水管：采用UPVC排水管，粘接连接。  
2、排风管：采用UPVC排水管，粘接连接。  
3、消防给水管：采用国标内外热镀锌钢管，管材管件工作压力1.6MPa，DN<50mm时螺纹连接，DN≥50mm时法兰或沟槽（卡箍）连接。


| 会 签 栏                                                                                                 |                                                          |      |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|---------|
| 建筑                                                                                                    |                                                          | 结构   |         |
| 给排水                                                                                                   |                                                          | 暖通   |         |
| 省强电工程勘察设计文件专用章<br>琼海市建筑设计院<br>设计专用章<br>号:A246001406<br>业(建筑工程)专业乙级<br>有效期至2024年12月31日<br>南省住房和城乡建设厅监制 |                                                          |      |         |
| 执业专用章                                                                                                 |                                                          |      |         |
| 备注                                                                                                    |                                                          |      |         |
| 琼海市建筑设计院<br>资质证书编号: A246001406<br>地 址: 琼海市嘉积镇银海路85号祥和时代写字楼6楼<br>(琼海市地税局正对面)                           |                                                          |      |         |
| 建设单位                                                                                                  | 海南华琨置业有限公司                                               |      |         |
| 项目名称                                                                                                  | 琼海市电力城小区排污、道路、消防改造项目                                     |      |         |
| 小区名称                                                                                                  |                                                          |      |         |
| 项目编号                                                                                                  |                                                          |      |         |
| 项目负责人                                                                                                 | 王春晖                                                      | 王春晖  |         |
| 专业负责人                                                                                                 | 袁菲菲                                                      | 袁菲菲  |         |
| 审 定                                                                                                   | 王春晖                                                      | 王春晖  |         |
| 审 核                                                                                                   | 姚传气                                                      | 姚传气  |         |
| 校 对                                                                                                   | 袁菲菲                                                      | 袁菲菲  |         |
| 设 计                                                                                                   | 崔邦明                                                      | 崔邦明  |         |
| 图 名                                                                                                   | 雨水管竖向系统图                                                 |      |         |
| 图 号                                                                                                   | SS-01                                                    | 出图比例 | 1:100   |
| 阶 段                                                                                                   | 施工图                                                      | 出图日期 | 2024.10 |
| 声明                                                                                                    | 本图未加盖图章无效，本作品权益属琼海市建筑设计院，<br>未经书面许可，不得修改、复制、提供或泄露给任何第三方。 |      |         |

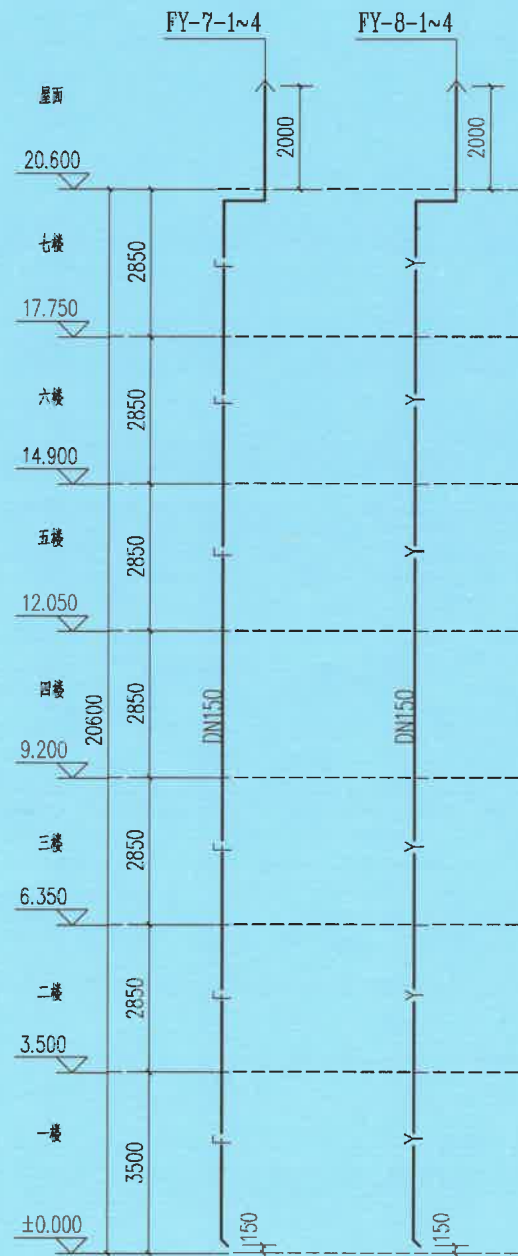

7~8#栋新建排烟管竖向系统图


注: 拆除原有老化UPVC排烟管, 新建安装UPVC排烟管。

- 说明:
- 雨水排水管: 采用UPVC排水管, 粘接连接。
  - 排烟管: 采用UPVC排水管, 粘接连接。
  - 消防给水: 采用国标内外热镀锌钢管, 管径管件工作压力1.6MPa, DN<50mm时螺纹连接, DN≥50mm时法兰或沟槽(卡箍)连接。

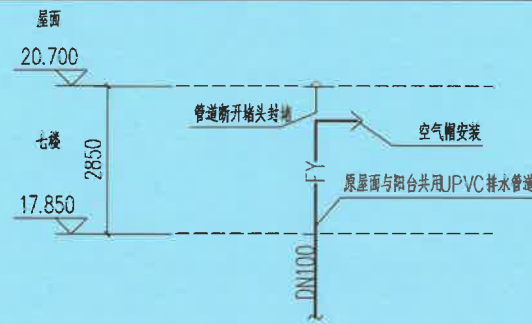


5~6#栋空气帽安装、屋面雨水管口封堵示意图

注: 5~6#栋各栋共有4根共用DN100-UPVC排水管改造安装

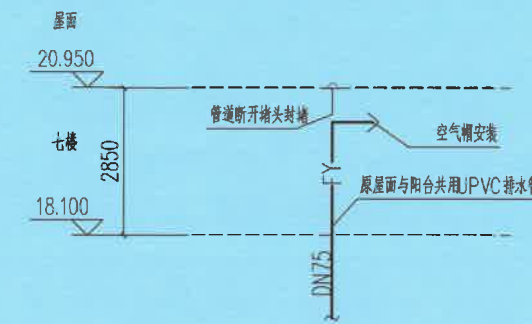


9#栋空气帽安装、屋面雨水管口封堵示意图

注: 本栋共有4根共用DN75-UPVC排水管改造安装

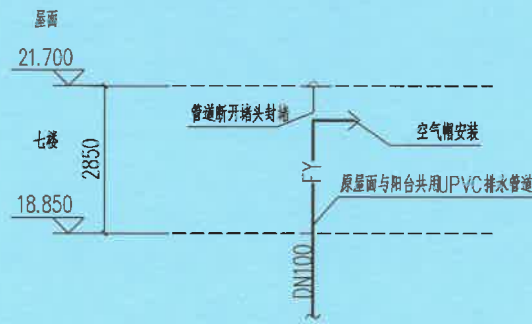


11#栋空气帽安装、屋面雨水管口封堵示意图

注: 本栋共有4根共用DN100-UPVC排水管改造安装

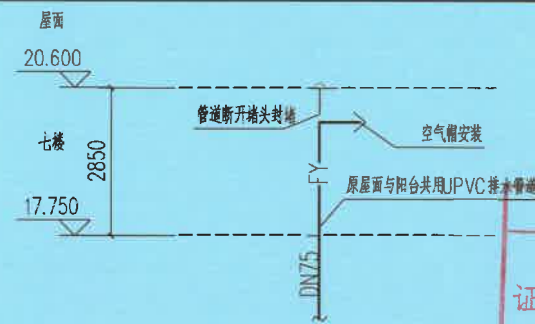


7~8#栋空气帽安装、屋面雨水管口封堵示意图

注: 5~6#栋各栋共有4根共用DN75-UPVC排水管改造安装

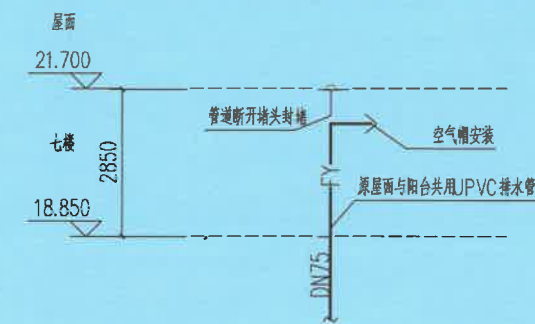

10#栋空气帽安装、屋面雨水管口封堵示意图

注: 本栋共有4根共用DN75-UPVC排水管改造安装

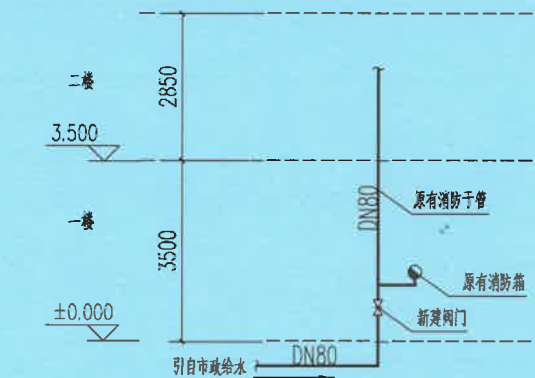

各栋一层消防给水管引入管阀门安装示意图

消防给水管道工程维修工程量表

| 序号 | 内容(部位)                  | 型号规格              | 单位 | 数量 | 备注                                                                                         |
|----|-------------------------|-------------------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 拆除屋面原有消防水箱出水管损坏阀门, 新建安装 | DN80 闸阀           | 个  | 18 | 1~2#、5~11#楼屋面上                                                                             |
| 2  | 拆除屋面原有生锈损坏消防给水铜管, 新建安装  | DN80 管            | 米  | 90 | 1~2#、5~11#楼屋面上                                                                             |
| 3  | 拆除楼层原有损坏消防箱, 新建安装       | 650 宽x800 高x240 厚 | 个  | 1  | 1#楼-1单元第7层                                                                                 |
| 4  | 原有消防竖管给水干管连接            | DN80 管            | 处  | 1  | 5#楼-2单元第7层                                                                                 |
| 5  | 拆除楼层原有消防箱阀门, 新建安装       | DN65 闸阀           | 个  | 2  | 5#楼-2单元第1层; 6#楼-2单元第1层;                                                                    |
| 6  | 拆除楼层原有破损消防箱门, 新建安装      | 650 宽x800 高       | 个  | 5  | 2#楼-1单元第6层; 6#楼-1单元第1至2层楼梯平台; 6#楼-1单元第2至3层楼梯平台; 6#楼-1单元第6至7层楼梯平台; 6#楼-2单元第6至7层楼梯平台;        |
| 7  | 拆除楼层原有破损消防箱门玻璃, 新建安装    | 650 宽x800 高       | 个  | 5  | 6#楼-1单元第3至4层楼梯平台; 6#楼-1单元第6至7层楼梯平台; 6#楼-2单元第1至2层楼梯平台; 7#楼-2单元第2至3层楼梯平台; 11#楼-1单元第4至5层楼梯平台; |
| 5  | 各栋一层原有镀锌消防给水管市政引入管处加设阀门 | DN80 管            | 处  | 18 | 1~2#、5~11#楼一层原市政给水管引入管处, 具体详见安装示意图                                                         |

注: 消防给水管: 采用国标内外热镀锌钢管, 管径管件工作压力1.6MPa, DN<50mm时螺纹连接, DN≥50mm时法兰或沟槽(卡箍)连接。

会 签 栏

|     |  |    |  |
|-----|--|----|--|
| 建筑  |  | 结构 |  |
| 给排水 |  | 暖通 |  |
| 弱电  |  | 弱电 |  |

海南省工程勘察设计院文件专用章

琼海市建筑设计院

证书编号: A246001406

建筑行业(建筑工程)专业乙级

有效期至2024年12月31日

海南省住房和城乡建设厅监制

执业专用章

备注

琼海市建筑设计院

资质证书编号: A246001406

地 址: 琼海市嘉积镇银海路85号祥和时代写字楼6楼  
(琼海市地税局正对面)

建设单位 海南华琨置业有限公司

项目名称 琼海市电力城小区排污、道路、消防改造项目

小区名称

项目编号

项目负责人 王春晖

专业负责人 袁菲菲

审 定 王春晖

审 核 姚传气

校 对 袁菲菲

设 计 崔邦明

图 名 排烟管竖向系统图  
消防给水管工程维修工程量表

图 号 SS-02 出图比例 1:100

阶 段 施工图 出图日期 2024.10

声 明 本图未加盖图章无效, 本作品权益属琼海市建筑设计院, 未经书面许可, 不得修改、复制、提供或泄露给任何第三方。

